

*çiftçinin kesintisiz gücü...*



# Traktör Arkası Jeneratörler



[www.altersanjenerator.com.tr](http://www.altersanjenerator.com.tr)



**altersan**  
**jeneratör**



# Hakkımızda

Firmamız 2003 yılında kurulmuş olup alternatör ve jeneratör imalatı ile tedarikçilik faaliyetlerini yapıp konusunda deneyim kazanmıştır.

Alternatör imalatından sonra ürün gamına Altersan Jeneratör Ltd. Sti.'yi kurup jeneratör imalatına devam eden firmamız müşterilerine daha fazla ürün çeşitli ile hizmet etmeyi ve ürün gamını genişleterek büyümeyi hedef seçmiştir. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilen jeneratör üreterek müşterilerimizin zaman ve iş kaybını önlemek süreklilik sağlamak için düzenli ve artan büyümemizle kendine güvenen sistemli pratik çözüm üreten insan kaynağımıza güveniyoruz.

Sektörümüzde büyüme ve gelişme hedefiyle fabrikalaşarak yurt içinde başarılı müşteri memnuniyetini artırmak geniş çalışma ağına sahip olmak ve bu başarıyı yurt dışına taşımaktır. Müşterilerimize sunduğumuz hizmet ve imalatla da çeşitli ve farklı ihtiyaçlarla oluşan taleplere geniş makina parkı tecrübeli ve dinamik çalışma kadrosuyla kalite seviyesi yüksek ve en hızlı şekilde karşılık verebilmek .

Hizmet ve imalatların ülkemiz verimliliğine katma değer sağlayan geniş ve çeşitli ürün ve hizmet yelpazesıyla değerli müşterilerimizin istek ihtiyaç ve hedeflerine ulaştırmak için dünya çapında üretim ve imalat yapan sosyal sorumluluğa sahip lider ve güvenli bir şirket olmak.





# Traktör Arkası Jeneratörler



## 35 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 44 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 10 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



## 40 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 48 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 12 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



# Traktör Arkası Jeneratörler



## 45 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 50 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 15 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



## 55 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 70 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 20 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



# Traktör Arkası Jeneratörler



## 65 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 70 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 22 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



## 75 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 85 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 25 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



# Traktör Arkası Jeneratörler



## 85 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 100 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 27,5 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.



## 100 kVA TRAKTÖR ARKASI JENERATÖR

- \* 110 Beygir ve Üstü Traktör ile Çalışır.
- \* 30 Beygire Kadar Dalgıç Pompa Kullanılır.

ALTERNATÖR / ALTERNATOR		
Gerilim Toleransı / Voltage Tolerance	± %0,	± %0,
Frekans (Hz) / Frequency (Hz)	50	50
Devir (mm) / Speed (mm)	1500 d/d	1500 d/d
Kısa Devre Takımı / Short Circuit Team	% 300 (10 sec)	% 300 (10 sec)
İzolasyon / Insulation	H	H
Koruma / Protection	IP 23	IP 23
Alternatör Verimi / Alternator Efficiency	92%	92%
Aşırı yükte çalışma zamanı / Overload run time	1 saat süre ile % 110	1 saat süre ile % 110

\* Dalgıç Beygiriniz Küçüldükçe Traktör Beygirinizde Küçülür.









[www.altersanjenerator.com.tr](http://www.altersanjenerator.com.tr)

*Altersan bir*  *markasıdır.*  
**oguz**  
**ENERJI**  
GÜÇ SİST. JENERATÖR PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

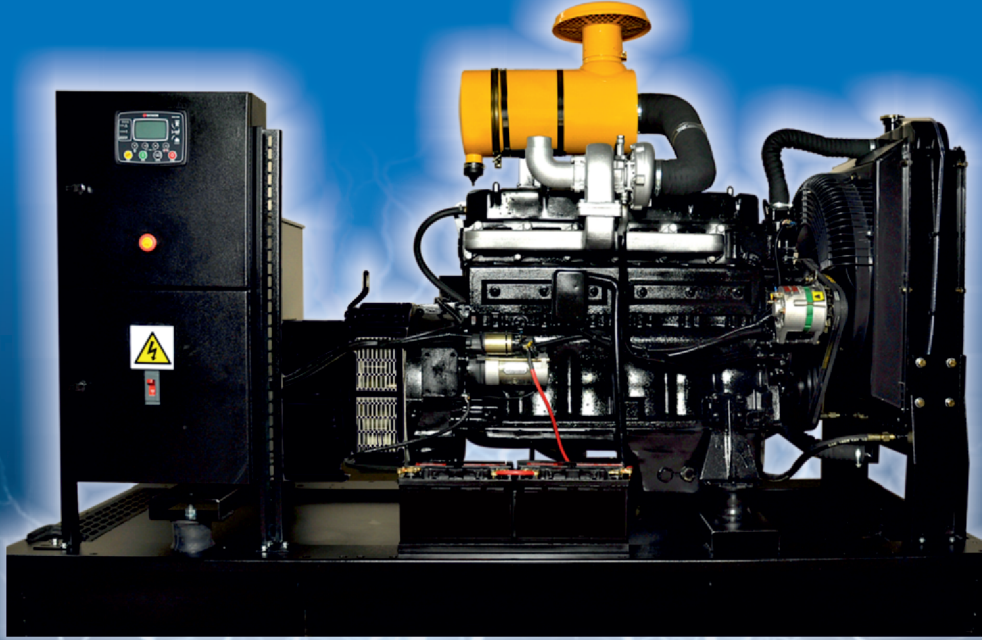

 Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi No:174 / A-2 Sultanbeyli / İSTANBUL  
Tel: +90 216 364 08 59 Fax: +90 216 364 06 87  
E-mail: [info@oguzenerji.com.tr](mailto:info@oguzenerji.com.tr) [www.oguzjenerator.com.tr](http://www.oguzjenerator.com.tr)